


* w przypadku braku czujki dymowej należy podłączyć rezystor 4,7k na zaciski 10 i 11.

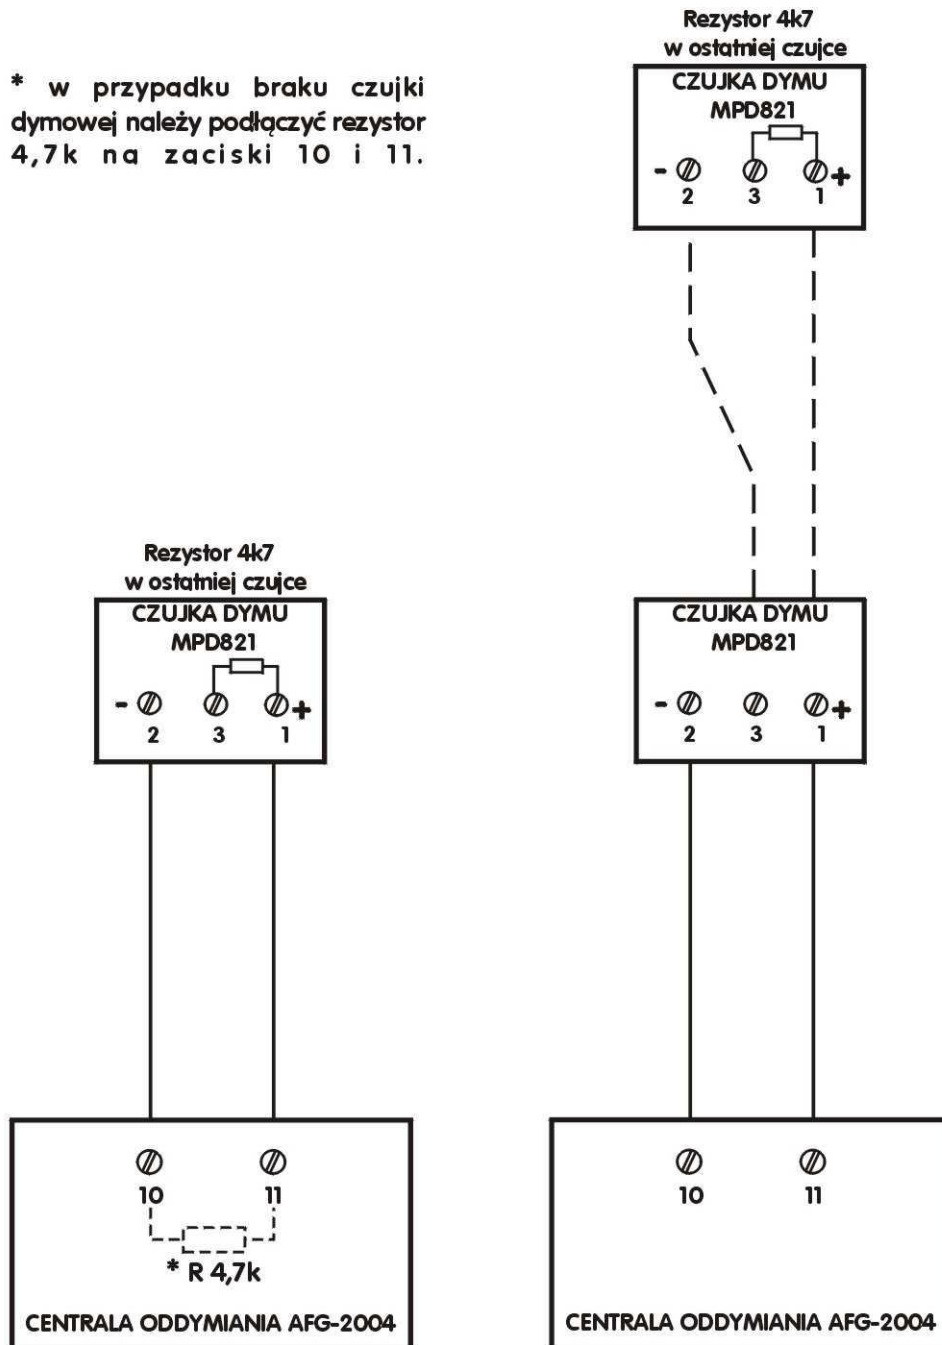

Schemat podłączenia optycznej czujki dymu MPD821 do centrali AFG-2004